


注意事項:

- (1). "U" 連接至端子 1, "V" 連接至端子 3。
使用加熱器(選配)時, "V" 連接至端子 7。
- (2). 當 SW 導通時, 為 "開"。
當 SW 斷開時, 為 "關"。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於 5A 電流。
- (4). 使用三相電壓時, 將 U、V、W 任兩相連接到端子 1 與端子 3。

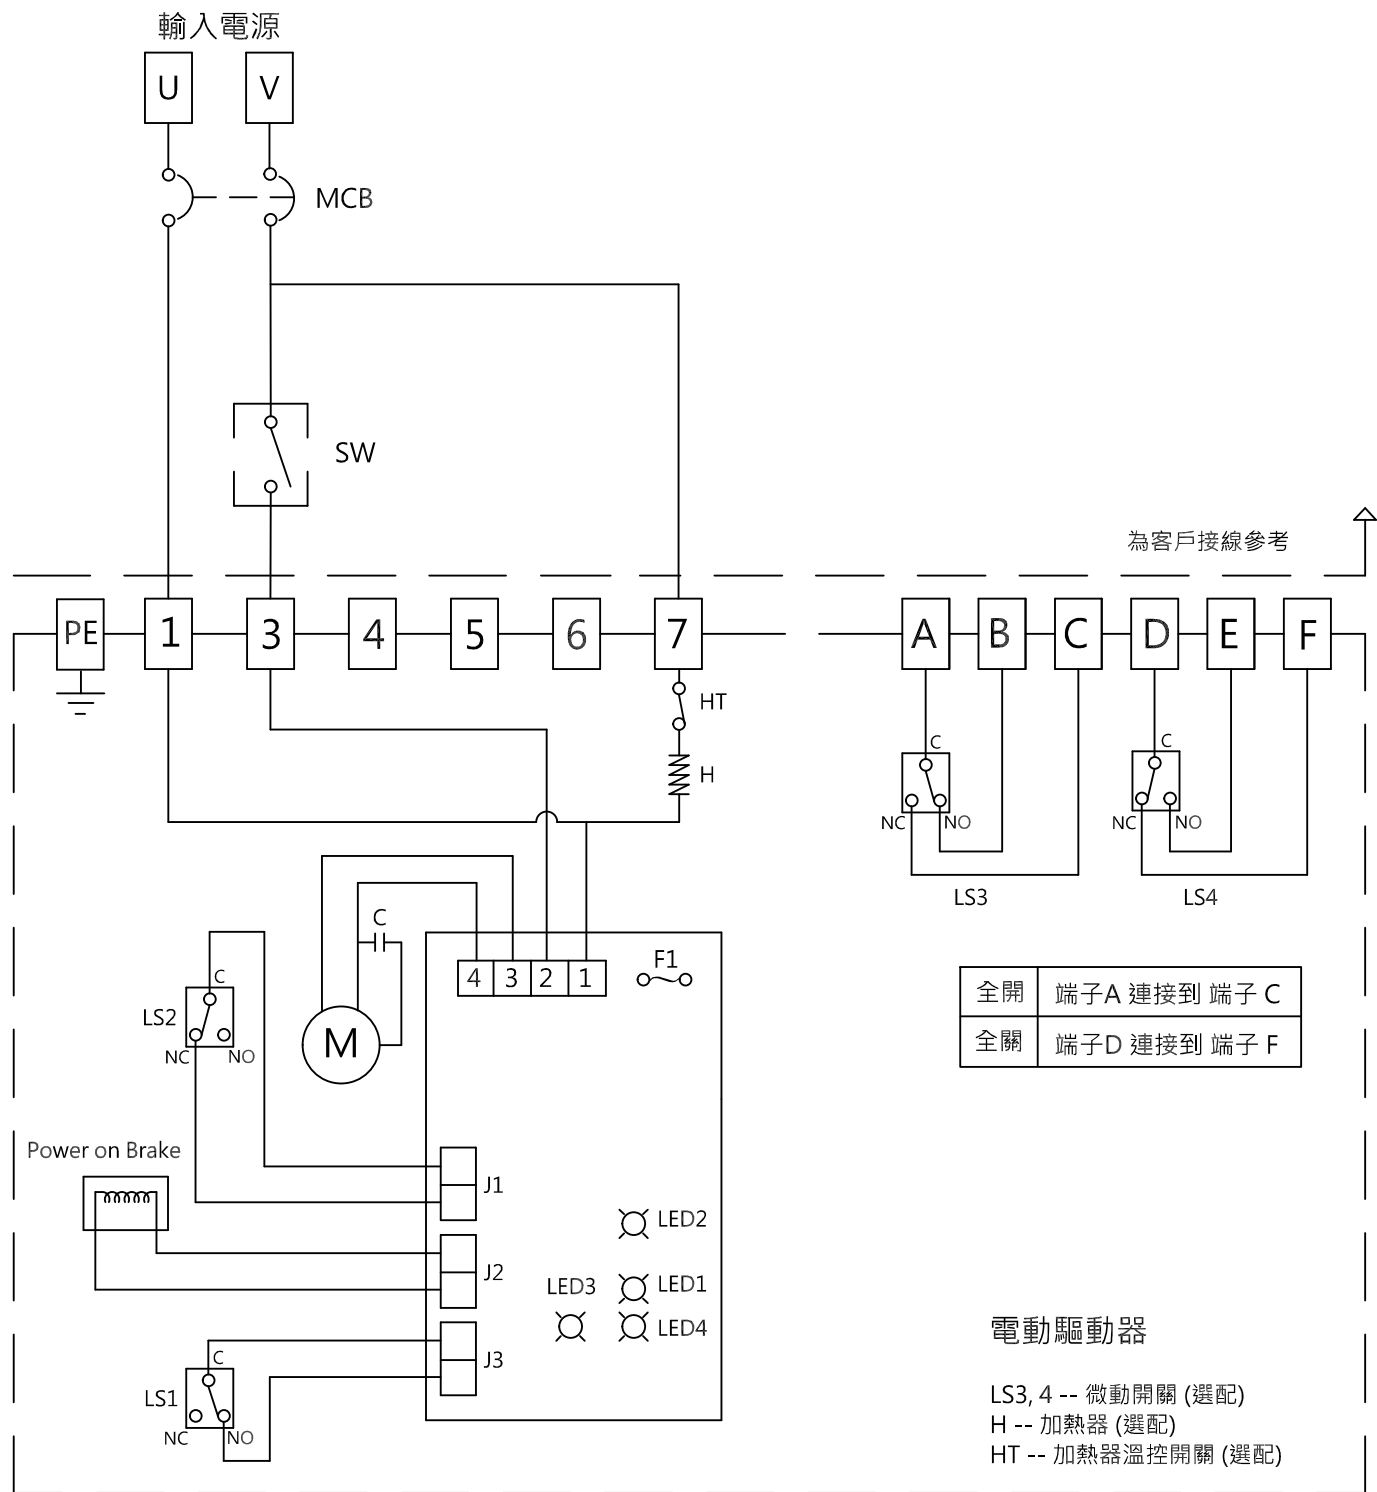

配線圖號: 07-001-18-03-01-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	SE500
設計				輸入電源：220~240VAC 3-Phase
製圖		Wen Yao	2018/08/02	開關型控制
檢驗		Ming Hung	2018/08/15	50% 啟動頻率
核准				